


OZNACZENIA:

(sieć i urządzenia kanalizacji sanitarnej)



Sieć kanalizacji sanitarnej z rur $\varnothing$ 200*5,9 (lub 160*4,7) PVC-U, Klasa S, Lita, SDR34, SN8 lub z rur $\varnothing$ 0,2 (lub 0,15) kamionka wraz ze studniami betonowymi $\varnothing$ 1,2m lub $\varnothing$ 425 mm PVC/PP(PE)

Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur $\varnothing$ 160*4,7 PVC-U, Klasa S, Lita, SDR34, SN8 lub z rur $\varnothing$ 0,15 kamionka wraz ze studniami betonowymi $\varnothing$ 425 mm lub $\varnothing$ 315 mm PVC/PP(PE) zakres Gminy

Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur $\varnothing$ 160*4,7 PVC-U, Klasa S, Lita, SDR34, SN8 lub z rur $\varnothing$ 0,15 kamionka wraz ze studniami betonowymi $\varnothing$ 425 mm lub $\varnothing$ 315 mm PVC/PP(PE) zakres mieszkańców

Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej o średnicy $\varnothing$ 110*6,6 mm z rur z PE100, SDR17, PN10 z przepompowni P3


Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej o średnicy $\varnothing$ 90*5,4 mm z rur z PE100, SDR17, PN10 z przepompowni P1 oraz P1+P2

Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej o średnicy $\varnothing$ 75*4,5 mm z rur z PE100, SDR17, PN10 z przepompowni P2

Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej o średnicy $\varnothing$ 110*6,6 mm z rur z PE100, SDR17, PN10 z przepompowni P3

Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej o średnicy $\varnothing$ 50*2,9 mm z rur z PE80, SDR17, PN10 z przepompowni przydomowy Pdi

Teren przepompowni P3




Oznaczenia i opis obiektów, urządzeń oraz elementów zasilania przepompowni przydomowych sieciowych P1; P2; P3



Oznaczenia i opis obiektów, urządzeń oraz elementów przepompowni przydomowych Pdi wraz ze częścią grawitacyjną ($\varnothing$ 160*4,7 mm PVC-U+ studzienki $\varnothing$ 315 PVC/PP) oraz rurociągiem tłocznym z przepompowni przydomowej do głównego rurociągu tłocznego

OZNACZENIA:


(sieć i urządzenia kanalizacji deszczowej oraz proj. chodnika i naw. drogi)

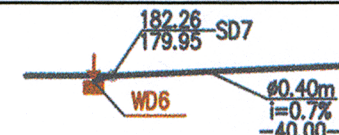

Sieć kanalizacji deszczowej z kielichowych rur $\varnothing$ 0,4 m (lub 0,3 m) betonowych, klasy C wraz ze studniami bet. $\varnothing$ 1,0 m oraz wpustem bocznym (chodnik.) klasy C250 i przykanalikiem z rur $\varnothing$ 160*4,7 PVC-U




Sieć kanalizacji deszczowej z kielichowych rur $\varnothing$ 0,4 m (lub 0,3 m) betonowych, klasy C wraz ze studniami bet. $\varnothing$ 1,0 m oraz wpustem płaskim klasy C250 (3 szt.) i przykanalikiem z rur $\varnothing$ 160*4,7 PVC-U



PSW 10/100 - Separator lamelowy

OS 2000/5 - Osadnik o przepływie poziomym

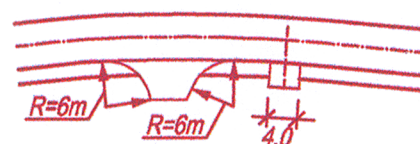

Projektowane nawierzchnie z kostki betonowej (chodnik - kolor żółty) wraz z wjazdami na posesje (kolor czerwony) oraz remontem nawierzchni ulicy Ozimskiej i skrzyżowań z istniejącymi ulicami + remont zatoki autobusowej (kolor fioletowy)

"ERGRA"

Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska

45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42

tel. 077/442 22 80; fax 077/442 22 82; e-mail: ergra@o2.pl

Nazwa projektu: Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wsi Szczedrzyk wraz z przyłączami do budynków oraz tranzytu ścieków przez Pustków i Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu - do oczyszczalni ścieków "ANTONIÓW"

Przedmiot rysunku: Legenda projektu.

Oznaczenia na mapach syt. - wys. w skali 1:1000

Inwestor: Gmina Ozimek 46-040 Ozimek ul. Dzierżona 4B	Projektant: mgr inż. Grażyna Rutkowska	Nr uprawnień: OPL/0075/POOS/04 OPL/0027/OWOS/03	Branża: wod. - kan.	Podpis:	Skala rysunku: 1 : 1000
Umowa nr: ZRG MM/P8/04 z dnia: 10.12.2004 r.	Projektant: mgr inż. Mirosław Sieja	Nr uprawnień: 29/96/OP	Branża: drogowa	Podpis:	Nr rysunku: 2
Data opracowania: marzec 2006 r.	Projektant: Mirosław Rajca	Nr uprawnień: 50/82/Op	Branża: elektryczna	Podpis:	Egzemplarz: 1
	Sprawdził: mgr inż. Erwin Michalski	Nr uprawnień: 205/93/OP OPL/0019/PWOS/03	Branża: wod. - kan.	Podpis:	